


ROZVÁDZAČ R2

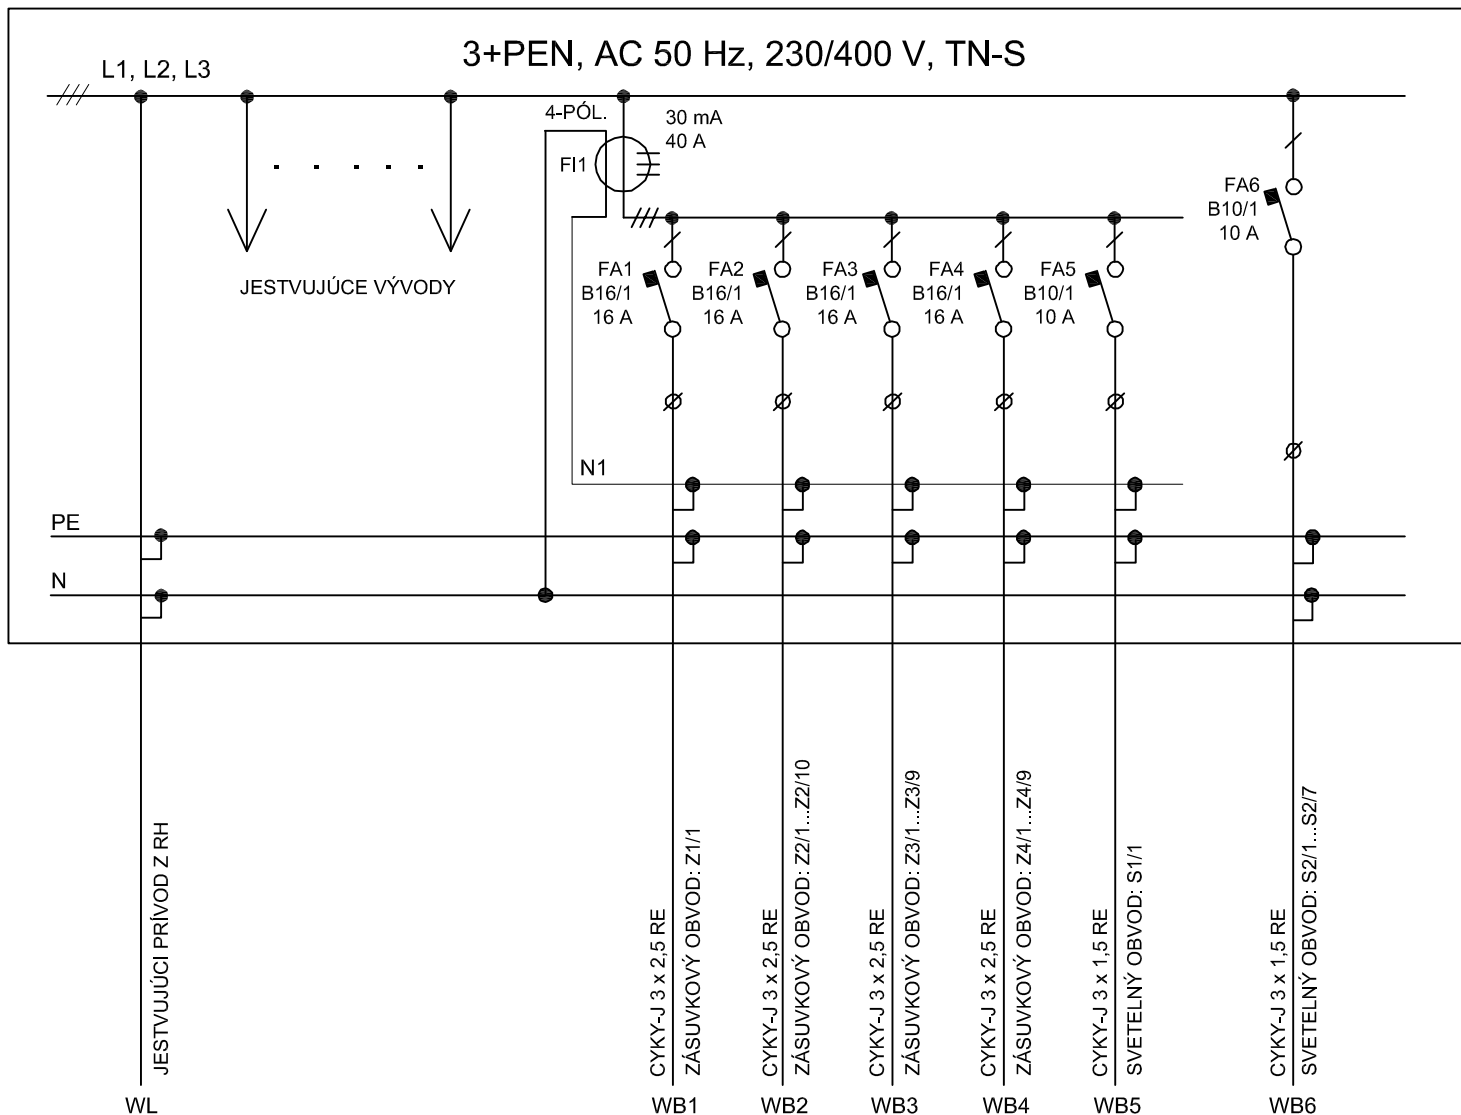

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3+PEN, AC 50 Hz, 230/400 V, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: STN 33 2000-4-41

A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ

A.2 ZÁBRANY ALEBO KRYTY

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE: STN 33 2000-4-41

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

DOPLNKOVÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41

415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA)

Vypracoval Ing. MICHAL HUDACKÝ	Zodp. projektant Ing. JÁN SOTÁK	Podpis	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ELEKTRO Ing. JÁN SOTÁK DUKL. HRDINOV 2473 09301 VRANOV n./T. 0907 020 591
Miesto stavby : LADOMIROVÁ		Okres : SVIDNÍK	
Investor : OBEC LADOMIROVÁ, 089 01 SVIDNÍK			
Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY KOMUNITNÉHO CENTRA			
Objekt : ELEKTROINŠTALÁCIA			
Obsah : SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA R2			
Formát : A4	Dátum : 3./2019	Mierka : -	Č. výkr. : 2